



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары

428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4  
тел. (8352)23-11-38, факс: (8352)23-11-38, E-mail: ogpncheb@mail.ru

г.Чебоксары  
(место составления акта)

«08» февраля 2017 года  
(дата составления акта)  
17 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом федерального государственного пожарного надзора  
юридического лица  
№6

По адресу (-ам): Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.38 В с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «19» января 2017 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин «23» января 2017 года, с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин «27» января 2017 года, с 13 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин «06» февраля 2017 года, с 13 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин «08» февраля 2017 года.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г.Чебоксары Тихонова Александра Леонидовича от «11» января 2017 года № 6

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №7 имени В.Ярды Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «19» января 2017 года. Продолжительность: 1 день;  
с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин «23» января 2017 года. Продолжительность: 1 день;  
с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин «27» января 2017 года. Продолжительность: 1 день;  
с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин «06» февраля 2017 года. Продолжительность: 1 день;  
с 13 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин «08» февраля 2017 года. Продолжительность: 1 день.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (12 рабочих часов)

Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мурзаев В.В. Алеев 16.01.2017г. 9<sup>30</sup>

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора г. Чебоксары по пожарному надзору Иванов Анатолий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности)

Иванов

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора заведующий спортооружениями Григорьев А.В., главный инженер Петрухин В.А., зам. директора по АХЧ Тарасова И.В.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

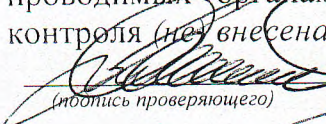

№п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридическом и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗы) от токсичных продуктов горения. (СИЗы не предъявлены).	п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее –ППР) На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	установливается
2.	Не обеспечено проведение регламентных работ по обслуживанию систем противодымной вентиляции с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. (Договор обслуживания не предъявлен).	п. 63. ППР Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.	успешно указано в ходе проверки Д.И.И.
3.	Эвакуационные пути на этажах включают лифты, а также участки, ведущие через лифтовые холлы. Не представлены соответствующие сертификаты пожарной безопасности на двери шахт лифтов.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее-ППР), п.14 ст.89, ст.140 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ-123) Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости E30).	успешно указано в ходе проверки Д.И.И.

4.	<p>Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции в пределах одного пожарного отсека не предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ-123 и проектным решением. Воздуховоды выполнены из металла без применения огнезащитного состава.</p> <p><i>ООО «Спецстройинженеринг»</i></p>	<p>п.1,п.2 ФЗ-123</p> <p>1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.</p> <p>2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные клапаны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.</p> <p>п.7.11.8 СНиП 41-01-2003</p> <p>В пределах одного пожарного отсека условия прокладки, а также пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем любого назначения на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать в соответствии с таблицей 2.</p> <p>П.7.11.9 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 условия прокладки и требуемые пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции различного назначения, прокладываемых в пределах одного пожарного отсека или за пределами обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека, следует проектировать согласно СП 7.13130.</p> <p>п.6.18 СП 7.13130</p> <p>Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:</p> <p>б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;</p>	УСБ-СО
5.	<p>Покрытие пола в конференц-зале и тренажерных залах выполнено ковролином. Сертификаты пожарной безопасности на данные материалы не представлены.</p>	Табл. 3, 29 ФЗ-123	УСБ-СО Уд. раб. в год Уровень [Подпись]
6.	<p>Не разделены части здания и помещения различных классов функциональной пожарной</p>	Ст. 88 ФЗ-123 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими	УСБ-СО

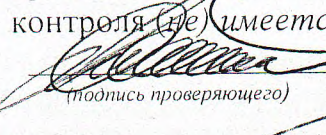

<p>опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (помещения гостиницы на 3 этаже, помещение хранения спортивного инвентаря в цокольном этаже). Не представлены сертификаты пожарной безопасности на двери, заполняющие проемы в противопожарных преградах.</p>	<p>конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 23 к) ППР, п.1.55, п.1.82 СНИП 2.08.02-89*, п.5.14*, п.7.4, п.7.20 СНИП 21-01-97*, п.6.27 СНИП 31-06-2009</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *(не внесена)* (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя) 


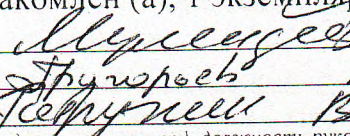
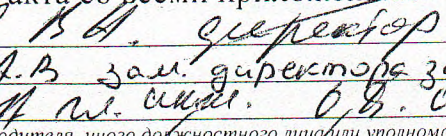

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *(не имеется)* (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Иванов А.В.

С актом проверки ознакомлен (а), 1 экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

     
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)